

**Local:** DGTI – Campus Histórico.

**Departamento:** Diretoria de Gestão da Tecnologia da Informação - DGTI.

**Número de identificação do medidor:** 611860.

**Responsável pela leitura:** Júlio Márcio Dutra da Silva.

**Consumo médio de energia elétrica edificação da Reitoria:** 6670,60 kWh/mês.

**Consumo médio de energia elétrica geral da UFLA:** 408,83 kWh/mês.

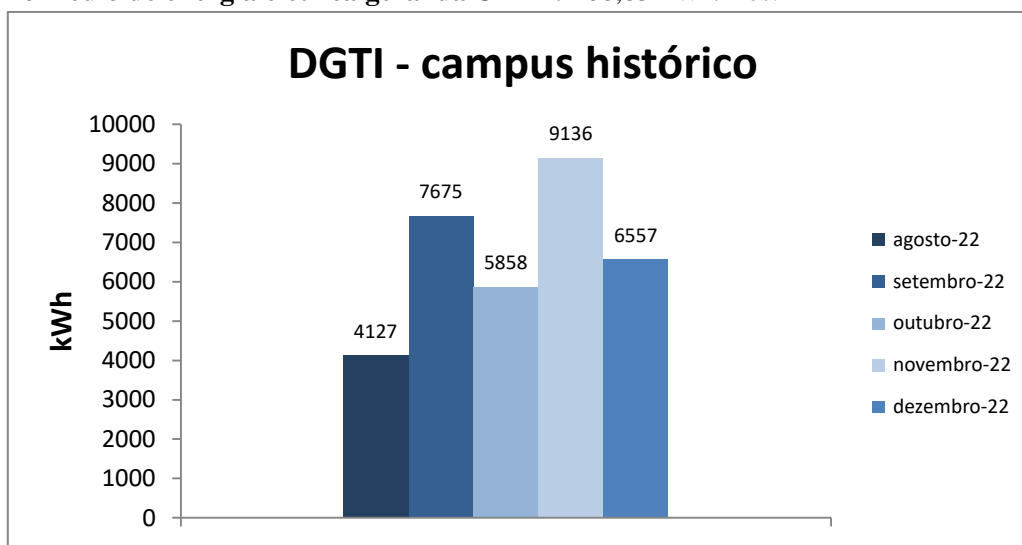


Figura 1. Variação do consumo de energia elétrica da DGTI – Campus Histórico.

| Histórico de Consumo Energia Elétrica da DGTI – Campus Histórico . |               |           |                |
|--|---------------|-----------|----------------|
| Mês/Ano  | Energia (kWh) | Valor kWh | Valor estimado |
| <b>Agosto/2022</b>   | 4127          | R\$ 0,61  | R\$ 2517,47    |
| <b>Setembro/2022</b>   | 7675          | R\$ 0,59  | R\$ 4528,25    |
| <b>Outubro/2022</b>  | 5858          | R\$ 0,57  | R\$ 3339,06    |
| <b>Novembro/2022</b>   | 9136          | R\$ 0,58  | R\$ 5298,88    |
| <b>Dezembro/2022</b>   | 6557          | R\$ 0,57  | R\$ 3737,49    |

Obs: os valores do kWh tem como referência a fatura da CEMIG do mês correspondente.

A DQMA disponibilizará os dados mensalmente e solicitamos aos departamentos um monitoramento contínuo para que sejam identificadas oportunidades de melhorias relacionadas a procedimentos e infraestrutura para que o consumo seja reduzido.