

**Local:** Prédio Coordenadoria de Processos Seletivos - COPS.

**Departamento:** Pró-Reitoria de Graduação - PROGRAD.

**Número de identificação do medidor:** 611864.

**Responsável pela leitura:** Júlio Márcio Dutra da Silva.

**Consumo médio de energia elétrica edificação da Coordenadoria de Processos Seletivos - COPS:**  
1207 kWh/mês.

**Consumo médio de energia elétrica geral da UFLA:** 366 kWh/mês.

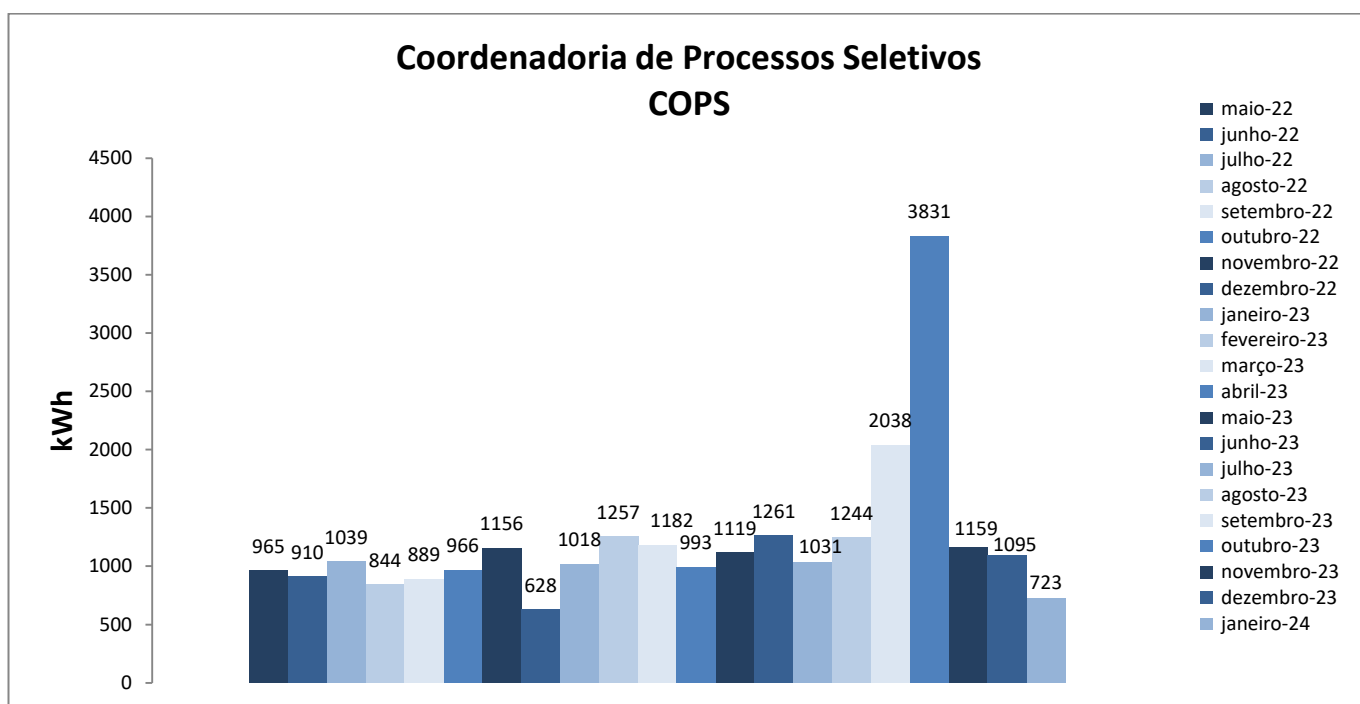


Figura 1. Variação do consumo de energia elétrica da edificação da Coordenadoria de Processos Seletivos

Histórico de Consumo Energia Elétrica da edificação da Coordenadoria de Processos Seletivos - COPS .

<b>Mês/Ano</b>	<b>Energia (kWh)</b>	<b>Valor kWh</b>	<b>Valor estimado</b>
<b>Maio/2022</b>	965	R\$ 0,50	R\$ 482,50
<b>Junho/2022</b>	910	R\$ 0,61	R\$ 555,10
<b>Julho/2022</b>	1039	R\$ 0,59	R\$ 613,01
<b>Agosto/2022</b>	844	R\$ 0,61	R\$ 514,84
<b>Setembro/2022</b>	889	R\$ 0,59	R\$ 524,51
<b>Outubro/2022</b>	966	R\$ 0,57	R\$ 550,62
<b>Novembro/2022</b>	1156	R\$ 0,58	R\$ 670,48
<b>Dezembro/2022</b>	628	R\$ 0,57	R\$ 357,96
<b>Janeiro/2023</b>	1018	R\$ 0,57	R\$ 580,26
<b>Fevereiro/2023</b>	1257	R\$ 0,59	R\$ 741,63
<b>Março/2023</b>	1182	R\$ 0,59	R\$ 697,38
<b>Abril/2023</b>	993	R\$ 0,59	R\$ 585,87
<b>Maio/2023</b>	1119	R\$ 0,63	R\$ 704,97
<b>Junho/2023</b>	1261	R\$ 0,72	R\$ 907,92
<b>Julho/2023</b>	1031	R\$ 0,71	R\$ 732,01
<b>Agosto/2023</b>	1244	R\$ 0,71	R\$ 883,24
<b>Setembro/2023</b>	2038	R\$ 0,73	R\$ 1487,74
<b>Outubro/2023</b>	3831	R\$ 0,72	R\$ 2758,32
<b>Novembro/2023</b>	1159	R\$ 0,72	R\$ 834,48
<b>Dezembro/2023</b>	1095	R\$ 0,72	R\$ 788,40
<b>Janeiro/2024</b>	723	R\$ 0,72	R\$ 520,56

Obs: os valores do kWh tem como referência a fatura da CEMIG do mês correspondente.

A DQMA disponibilizará os dados mensalmente e solicitamos aos departamentos um monitoramento contínuo para que sejam identificadas oportunidades de melhorias relacionadas a procedimentos e infraestrutura para que o consumo seja reduzido.