

MONITORAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UFLA

Local: G-Óleo – prédio manutenção.

Departamento: Engenharia - DEG.

Unidade Acadêmica: Escola de Engenharia – EENG.

Número de identificação do medidor: 629310.

Responsável pela leitura: Júlio César Silva.

Consumo médio de energia elétrica edificação G-Óleo prédio manutenção: 5 kWh/mês.

Consumo médio de energia elétrica geral da UFLA: 407 kWh/mês.

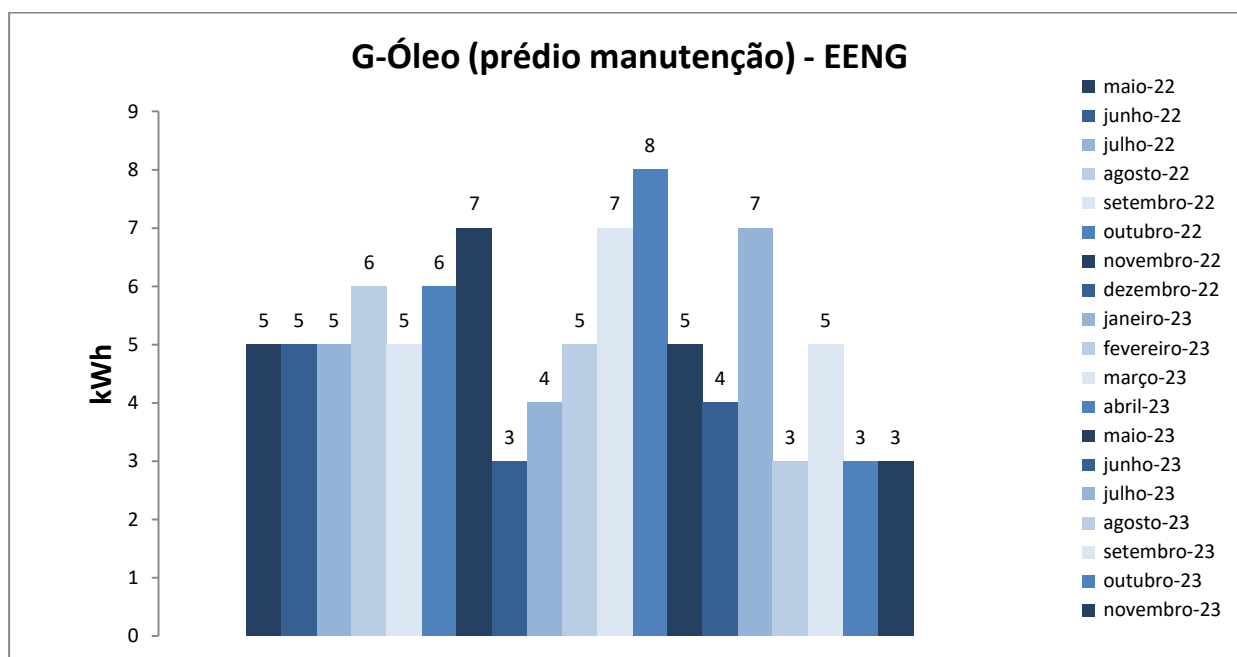


Figura 1. Variação do consumo de energia elétrica da edificação G-Óleo prédio manutenção.

Histórico de Consumo Energia Elétrica da edificação G-Óleo prédio manutenção			
Mês/Ano	Energia (kWh)	Valor kWh	Valor estimado
Maio/2022	5	R\$ 0,50	R\$ 2,50
Junho/2022	5	R\$ 0,61	R\$ 3,05
Julho/2022	5	R\$ 0,59	R\$ 2,95
Agosto/2022	6	R\$ 0,61	R\$ 3,66
Setembro/2022	5	R\$ 0,59	R\$ 2,95
Outubro/2022	6	R\$ 0,57	R\$ 3,42
Novembro/2022	7	R\$ 0,58	R\$ 4,06
Dezembro/2022	3	R\$ 0,57	R\$ 1,71
Janeiro/2023	4	R\$ 0,57	R\$ 2,28
Fevereiro/2023	5	R\$ 0,59	R\$ 2,95
Março/2023	7	R\$ 0,59	R\$ 4,13
Abril/2023	8	R\$ 0,59	R\$ 4,72
Maio/2023	5	R\$ 0,63	R\$ 3,15
Junho/2023	4	R\$ 0,72	R\$ 2,88
Julho/2023	7	R\$ 0,71	R\$ 4,97
Agosto/2023	3	R\$ 0,71	R\$ 2,13
Setembro/2023	5	R\$ 0,73	R\$ 3,65
Outubro/2023	3	R\$ 0,72	R\$ 2,16
Novembro/2023	3	R\$ 0,72	R\$ 2,16

Obs: os valores do kWh tem como referência a fatura da CEMIG do mês correspondente.

A DQMA disponibilizará os dados mensalmente e solicitamos aos departamentos um monitoramento contínuo para que sejam identificadas oportunidades de melhorias relacionadas a procedimentos e infraestrutura para que o consumo seja reduzido.